





# CARTA RESTAURANTE TRIANGULAR M

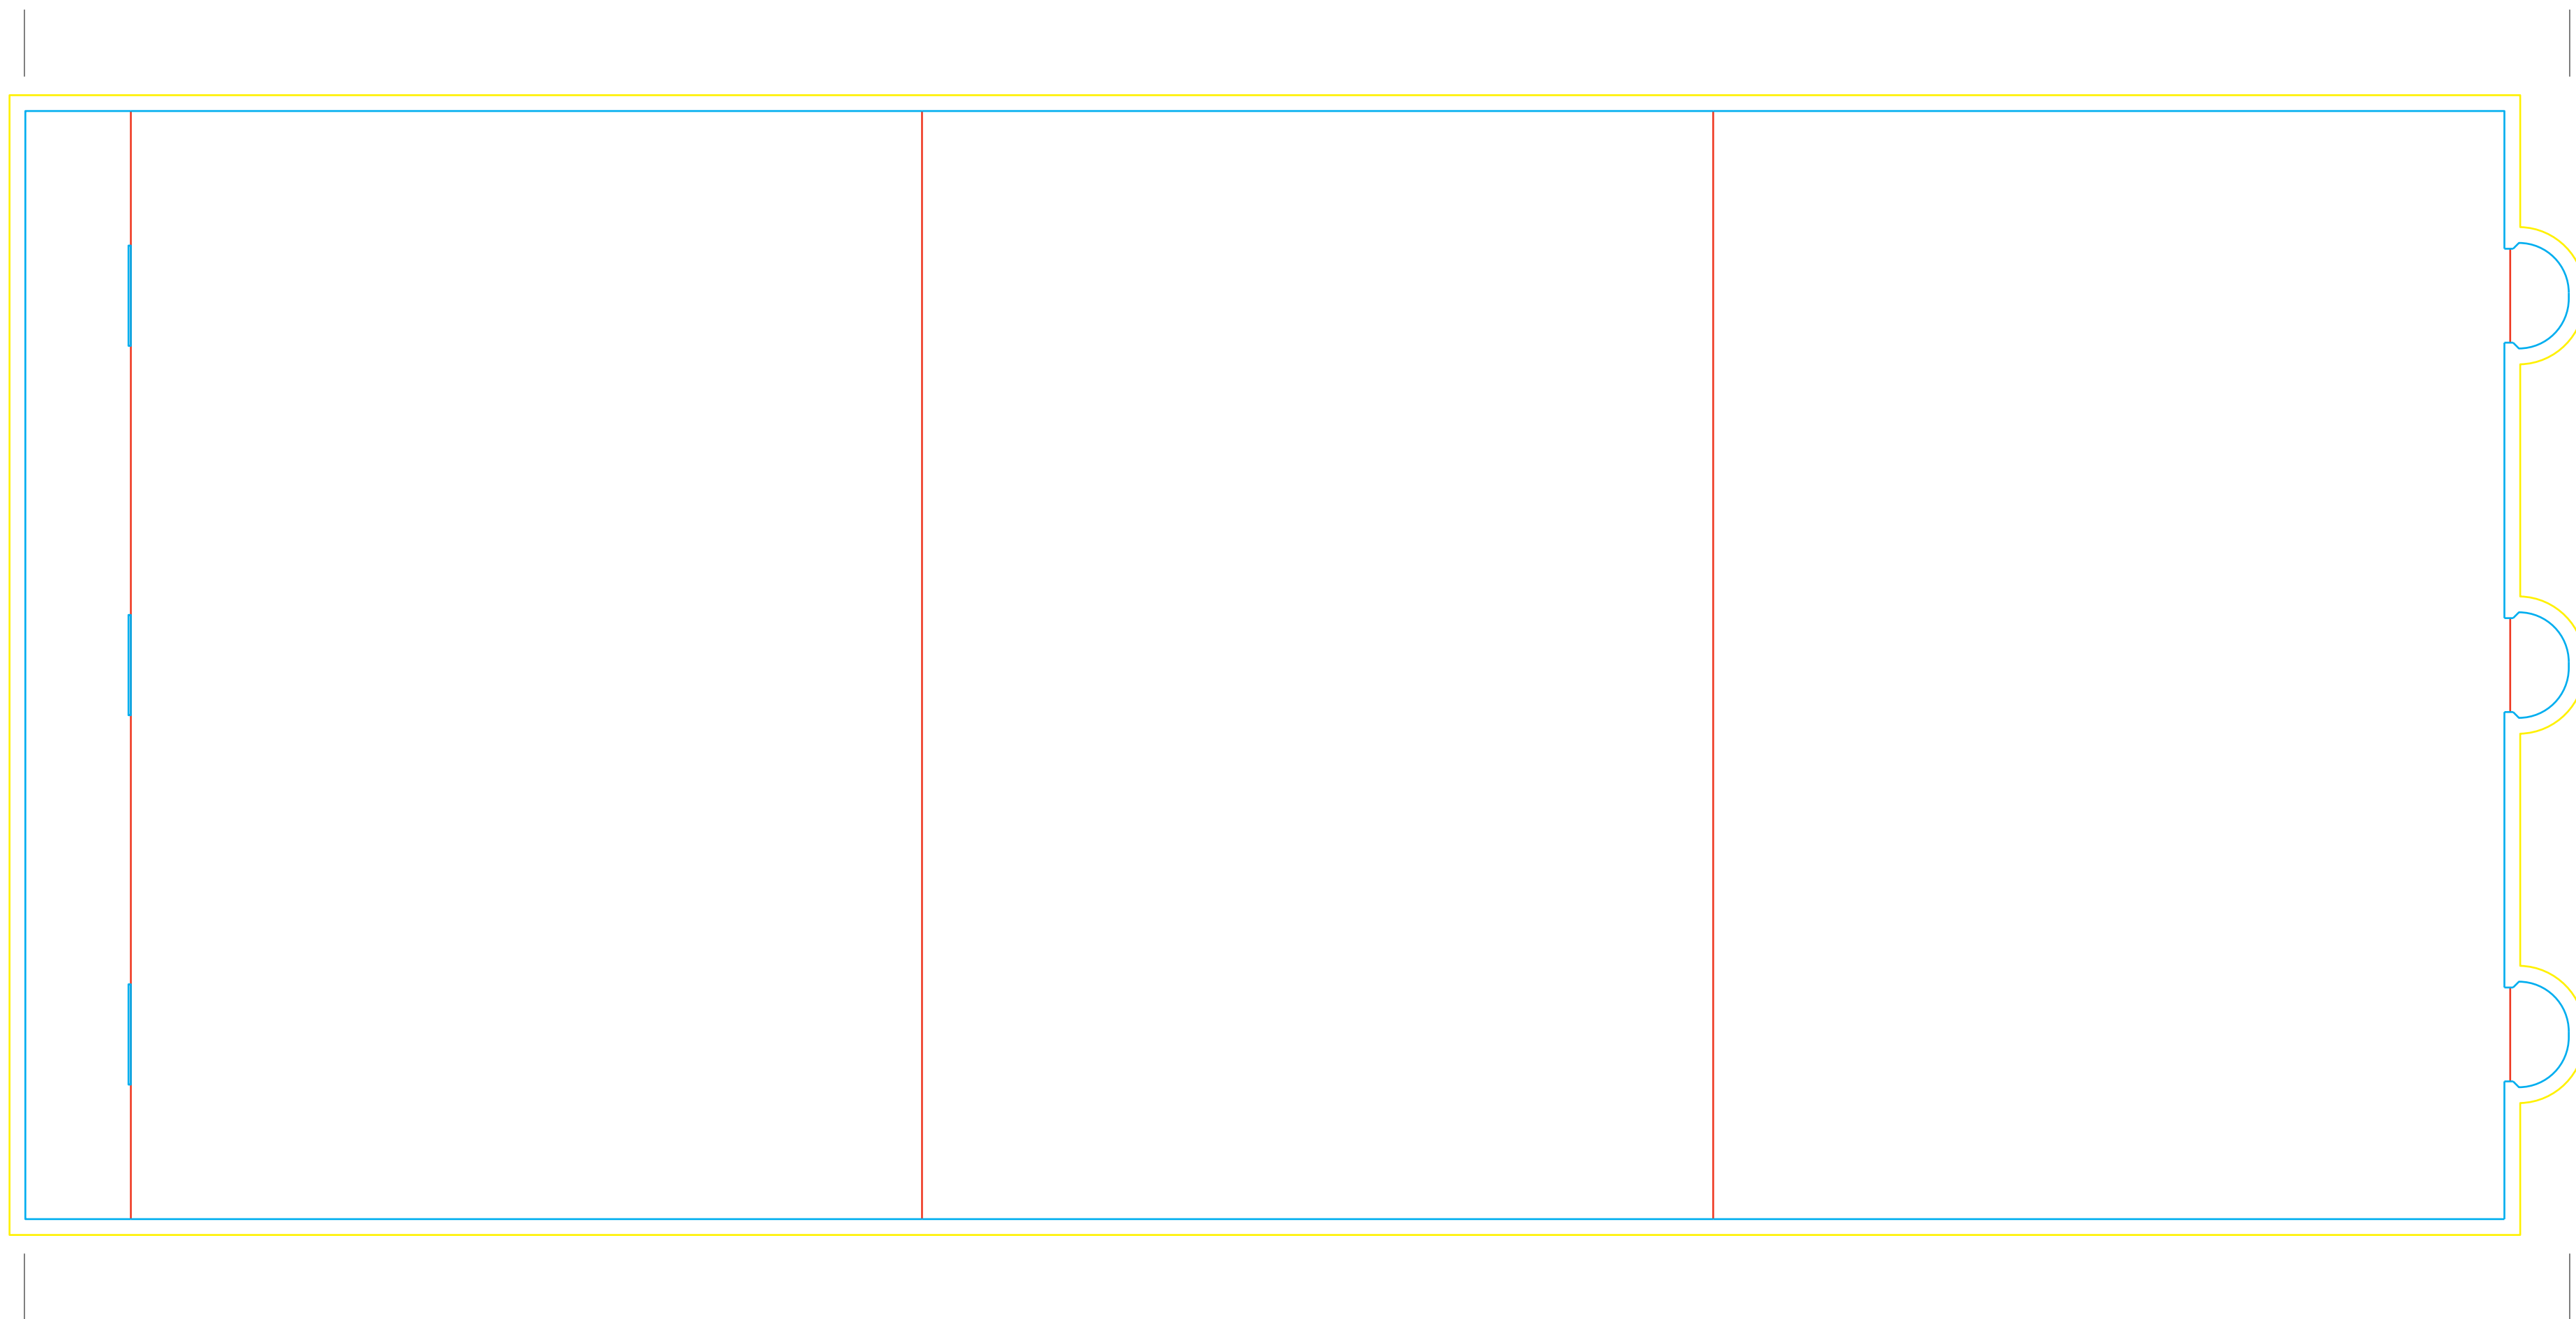

## **i** Carta restaurante triangular M

*El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.*

-  Sangrado necesario.
-  Zona máxima de diseño.
-  Hendidos.