




i CRPT-1505.

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

INTERIOR

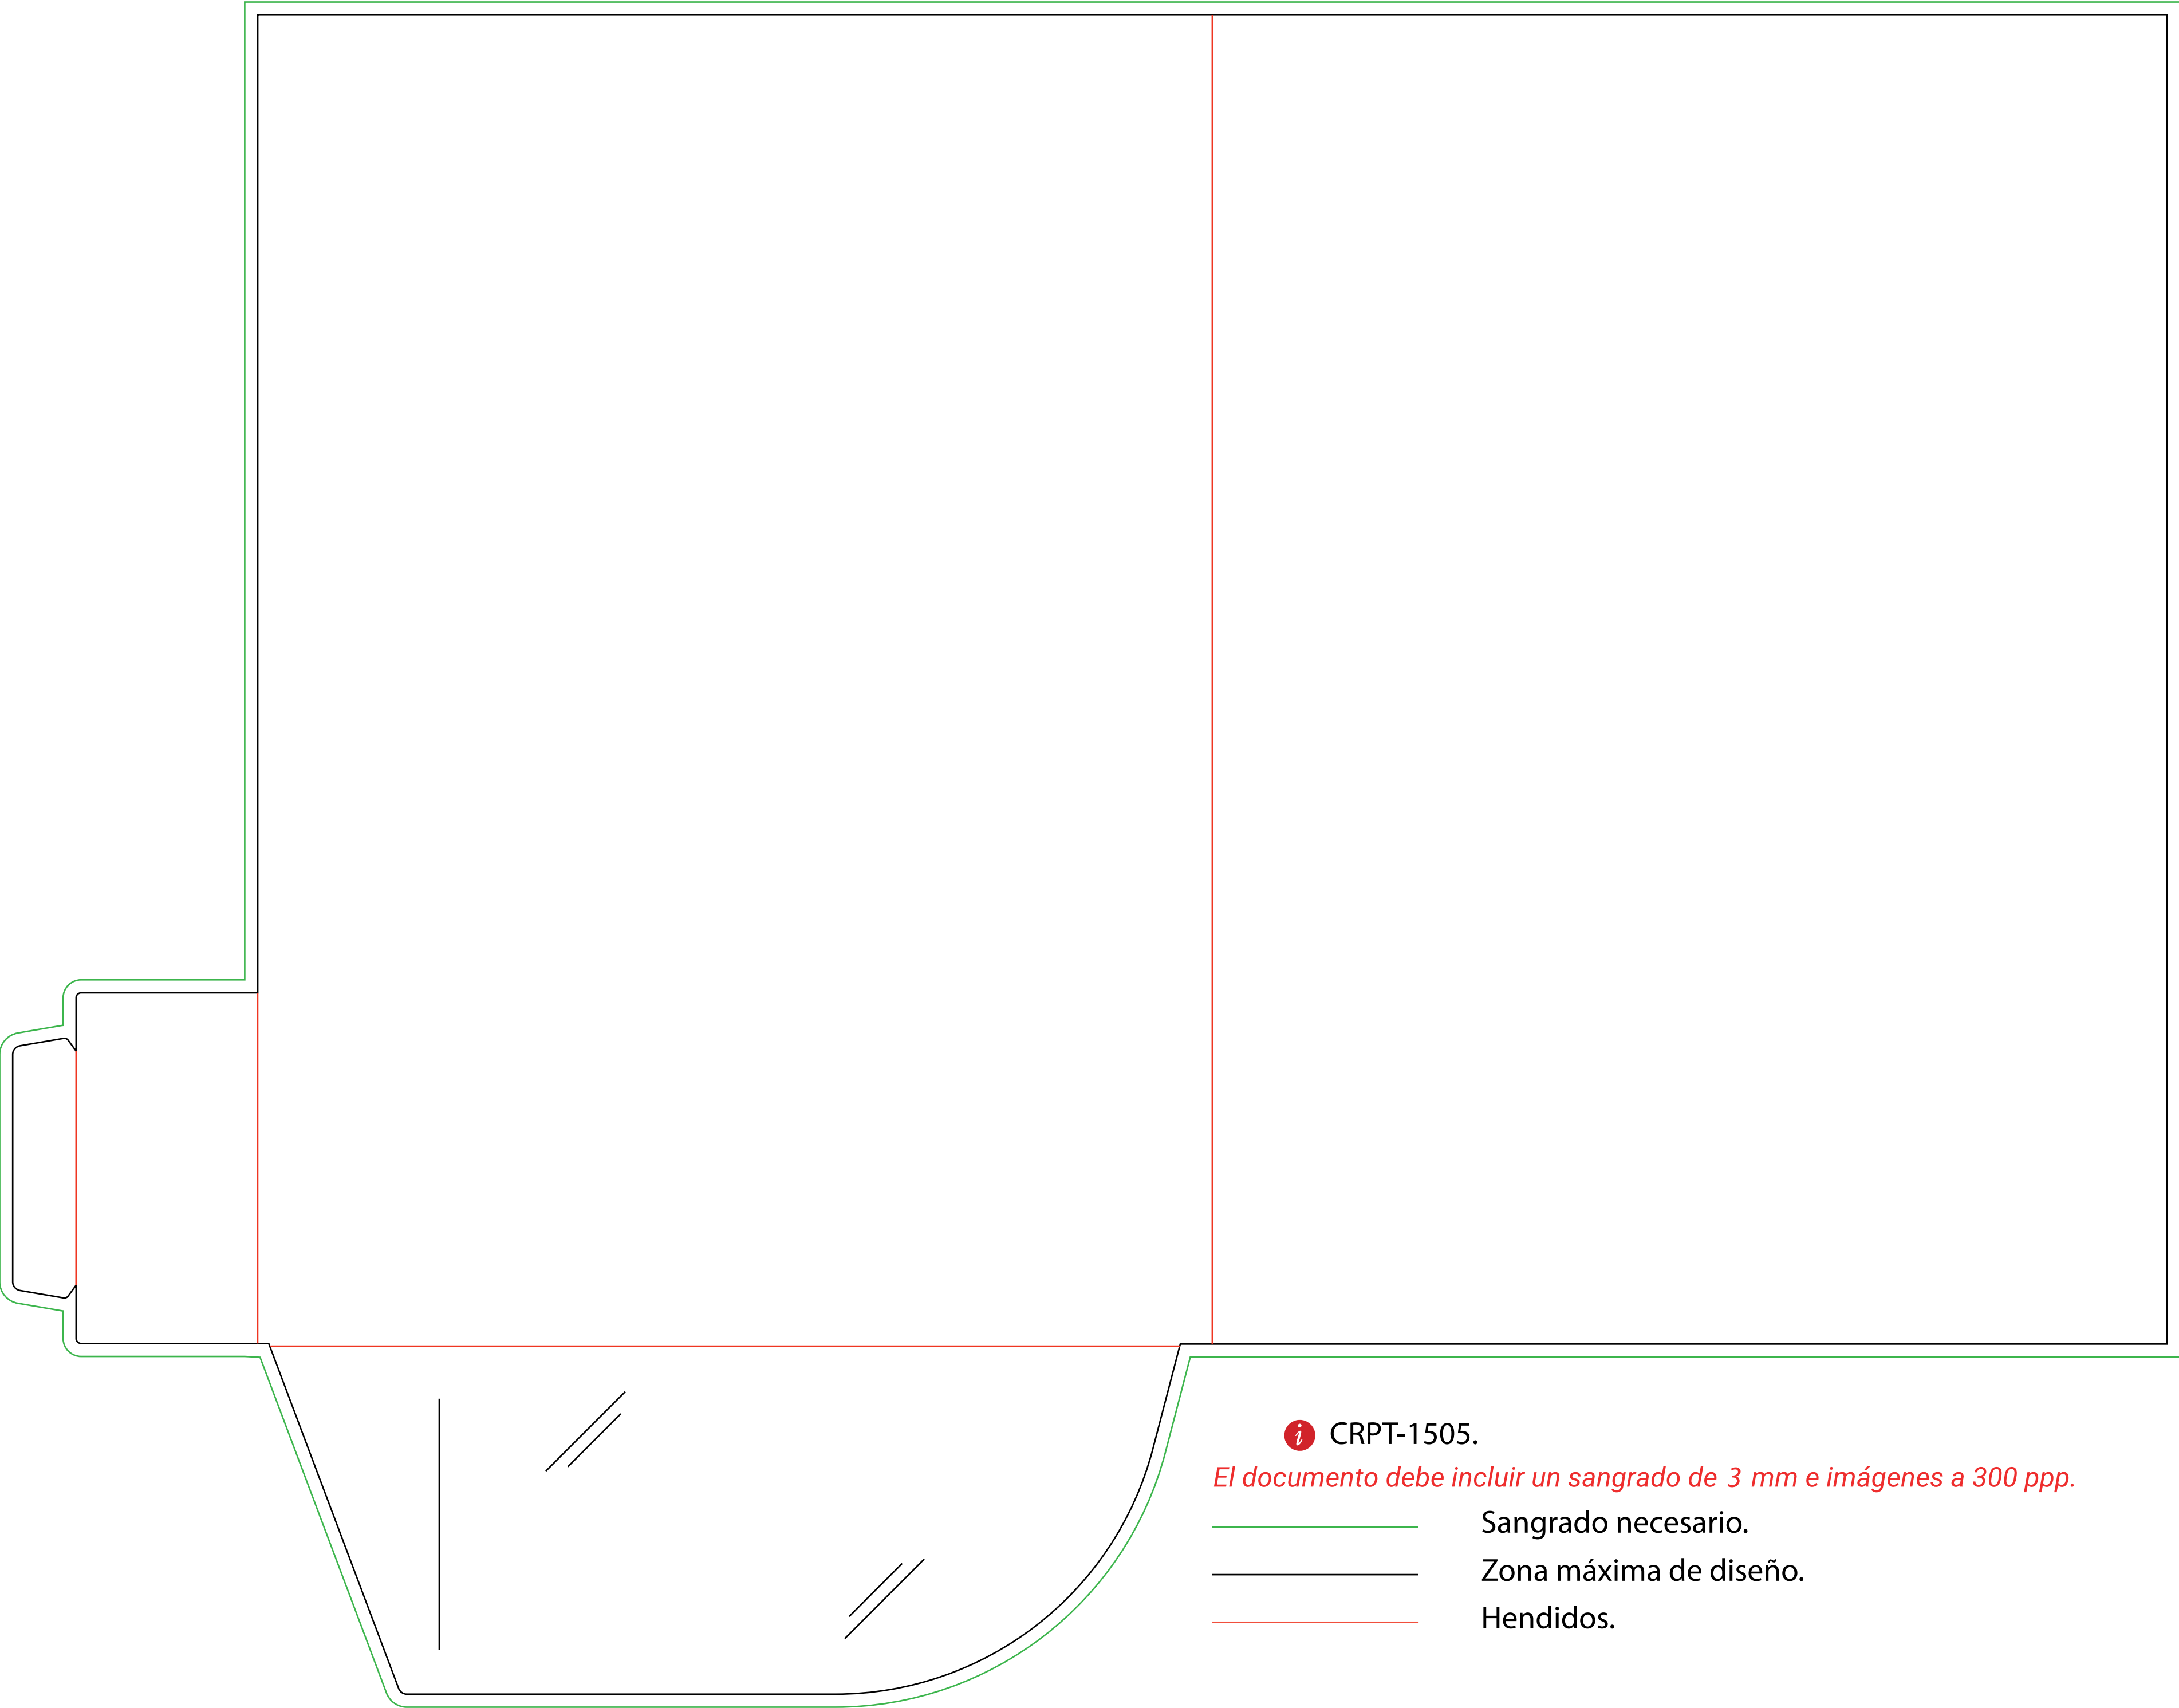